
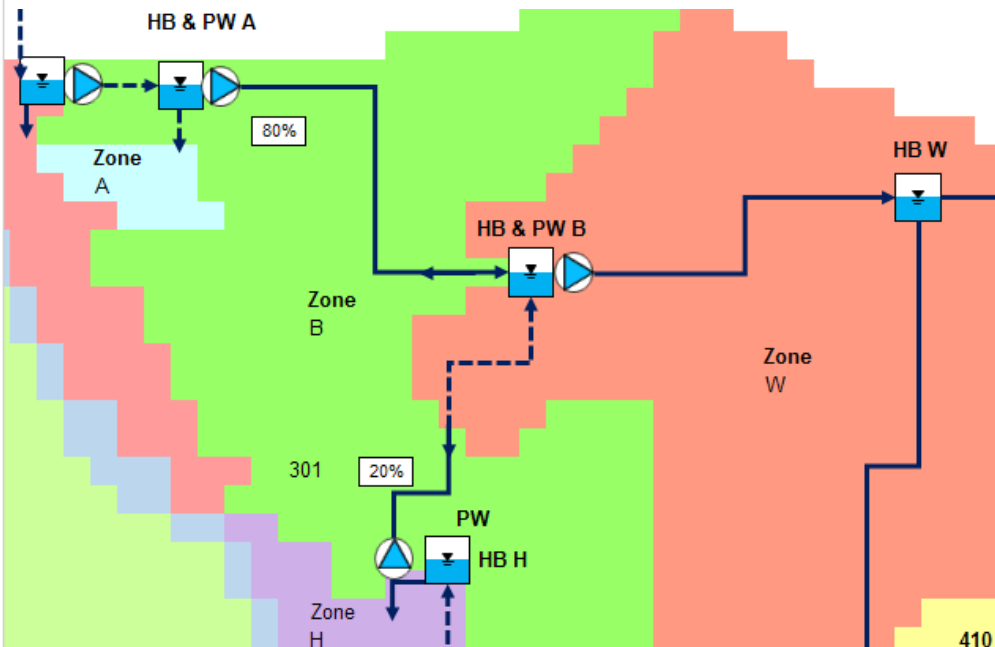


### Trinkwasserversorgung der Landeshauptstadt Dresden

### Risikoanalyse [2017]

Auszug aus dem Bilanz-Struktur-Modell

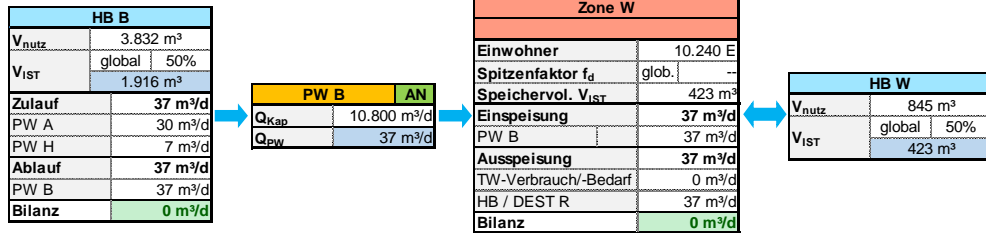

Auftraggeber: DREWAG NETZ GmbH

Methodik (nach BBK):

- Systembeschreibung und Gefahrenanalyse
- Identifikation relevanter Szenarien
- Vulnerabilitätsanalyse
- Ermittlung des Schadensausmaßes mittels Bilanz-Struktur-Modell (IWB-Modul)
- Risikobewertung und -vergleich
- Nachweis von Maßnahmen zur Risikobeherrschung

Ergebnisse

- Szenarienspezifische Aussage zum zonenbezogenen Schadensausmaß:
  - Bereiche mit Normalversorgung (keine Einschränkungen)
  - Bereiche mit zeitlich begrenzter Aufrechterhaltung der Versorgung und
  - Bereiche mit sofortigem Versorgungsausfall
- Aufzeigen von Maßnahmen zur Risikominimierung einschl. Nachweis der Wirksamkeit

